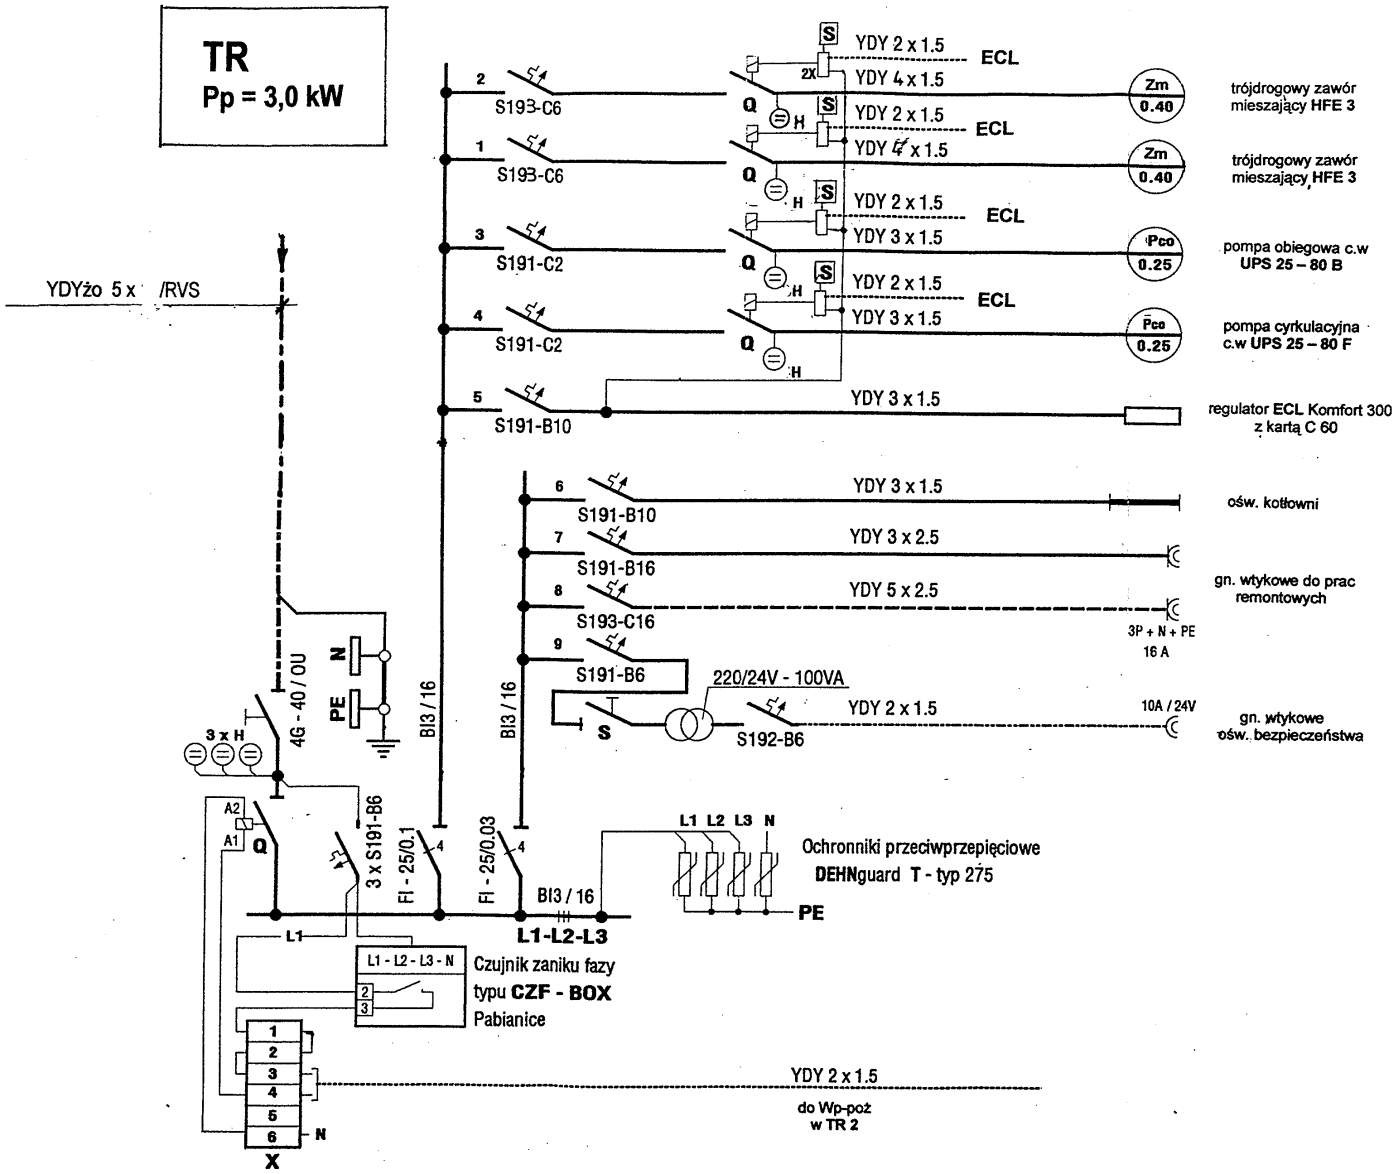

schemat sterowania stycznikami – 4
wyjścia sterujące z regulatora ECL

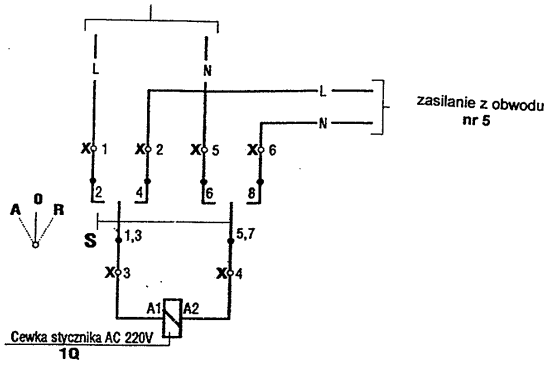

A - sterowanie automatyczne regulatorami

0 - wyłączone

R - sterowanie ręczne awaryjne lub kontrolne

Q - stycznik Condor C-IS 40.40 / 4NO.: cewka AC 220V

H - lampki sygnalizacyjne neonowe zielone AC 220V

S - wyłącznik ŁK - 15

UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS

ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTANT
KIEROWNIK PRACOWNI PROJEKTOWEJ
Wielobranżowej Instalacji Elektrycznej
Janusz Zakrzewski
62-800 Kalisz, ul. A.Fredry 16
Nr Upr. UAN-7342-12/93 § 2 ust. 2 i 3