

EASYKOP Robert Wizner

Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce
Tel. 604 097 159, NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

Egz. nr 1

STRONA TYTUŁOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa		
INWESTOR:	Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew		
BRANŻA:	Instalacje sanitarne	Adres: Dąbrowa Kategoria obiektu budowlanego: XXVI Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301205_2 ROZDRAŻEW Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 Dąbrowa Numery działek ewidencyjnych: 61	
STADIUM:	Projekt budowlany	DATA OPRACOWANIA:	czerwiec 2023

Projektant	mgr inż. Robert Wizner Upz. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan. nr ewid: WKP/0432/POOS/19 nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C	podpis: Elektronicznie podpisany przez Robert Wizner Data: 2023.08.16 '14:02:13 +02'00 mgr inż. Robert Wizner Upz. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan. nr ewid: WKP/0432/POOS/19 nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C
Asystent projektanta	Marta Dolatkowska	podpis: mgr inż. Marta Dolatkowska

Spis treści projektu zagospodarowania terenu


Dokumenty dołączone do projektu	2
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta.....	2
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego	4
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.....	5
CZĘŚĆ OPISOWA	6
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:.....	6
Podstawa prawna	6
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu:	6
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu:	7
a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.....	7
b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	7
c) układ komunikacyjny	7
d) sposób dostępu do drogi publicznej	7
e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.....	7
f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu	8
4. Informacje i dane:.....	8
a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane	8
b) Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.....	8
c) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.....	8
d) O charakterze i cechach istniejących przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.	8
e) Urządzenia melioracyjne.....	9
5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi: ..	9
6. Informację o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko naturalne:	9
7. Obszar oddziaływania obiektu:	10
CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:50.....	11

Oświadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn.4.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(Dziennik Ustaw nr 24)

Sulmierzyce, czerwiec 2023r.

Dokumenty dołączone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIB-OKK-SP-0054-377/2019

Poznań, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Robert Wizner

magister inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska

urodzony dnia 20 maja 1980 r. Krotoszyn

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0432/POOS/19

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zwanej dalej „K.p.a” odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
[Signature]
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYNAŁEM**

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Wizner jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:.....
Członek Komisji – dr hab. inż. Andrzej Barczyński:.....
Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:.....

Otrzymują:

1. Pan Robert Wizner
63-750 Sulmierzyce, ul. Nowa 5
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego

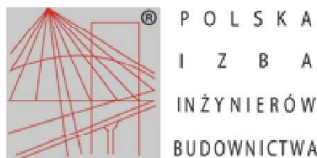

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED9-DCK-LLM *

Pan Robert Wizner o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0332/11
adres zamieszkania ul. Nowa 5, 63-750 Sulmierzyce
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sulmierzyce, 21.06.2023 r.

OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, oświadczam,

że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa

Adres: Dąbrowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301205_2 ROZDRAŻEW

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 Dąbrowa

Numery działek ewidencyjnych: 61

Inwestor:

Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz spełnia wymogi art. 5 ust. Prawo budowlane.

Projektant:

Mgr inż. Robert Wizner, uprawnienia WKP/0432/POOS/19

mgr inż. Robert Wizner
Up. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. 1314 w zakresie: ciepł., wod. i kan.
nr ewid: WKP/0432/POOS/19
nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C
(Podpis)

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma za zadanie umożliwienie mieszkańcom zamieszkałym na trasie projektowanych odcinków sieci uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno – ściekowej poprzez podłączenie się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej umiejscowionej w pasie drogowym, która zapewni bezpieczny sposób dla środowiska naturalnego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni.

Całość zamierzenia budowlanego zakłada wykonanie następujących robót na łącznej **długości 4,00m sieci kanalizacji sanitarnej.**

- budowa kanalizacji sanitarnej dz. nr 61.

Podstawa prawna

- umowa zawarta z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- warunki techniczne podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej,
- mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
- wizja lokalna i pomiary w terenie w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonania projektu,
- normy techniczne,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
- uzgodnienia branżowe
- przepisy Prawa Budowlanego

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu:

Wieś Dąbrowa ma 375 mieszkańców. Według danych archiwalnych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku we wsi Dąbrowa było 86 gospodarstw domowych. Wśród nich dominowały gospodarstwa zamieszkałe przez pięć lub więcej osób - takich gospodarstw były 42. Obszar, przez który przebiega projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej jest w części m. Dąbrowa uzbrojonym terenem zabudowanym obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz socjalno usługowymi wieś typowo rolnicza. Aktualnie na terenie znajdują się n/w urządzenia: sieć i przyłącza wodociągowe, kabel telefoniczny i tk, kabel elektryczny, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Na trasie projektowanego rurociągu tłoczego z Dąbrowy do Rozdrażewa wzdłuż drogi powiatowej brak jest zabudowań mieszkalnych dopiero w Rozdrażewie przy ulicy Sporotowej gdzie ścieki zostaną poprzez studnię rozprężną włączone do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne zgodne z zapisami Art. 197 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U.2020.310.

Na terenie występują wyłącznie rowy przydrożne które są elementem technicznym drogi i należą do wyposażenia technicznego pasa drogowego zgodnie z Rozdział 1 dział IV Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1518) zatem nie są rowami, o których mowa w Rozdział 1, Art. 16 pkt 47, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U.2020.310.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu:

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowią: pasy drogi powiatowej. Prawa rzeczowe występują na terenie objętym inwestycją w formach: własność.

Wykaz właścicieli i władających działek gruntowych objętych projektowaną inwestycją ustalono na podstawie wyciągu z ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Uzyskano zgodę wszystkich właścicieli i władających na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane na czas budowy celem przeprowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

- a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

nie dotyczy

- b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

nie dotyczy

- c) układ komunikacyjny

nie dotyczy

- d) sposób dostępu do drogi publicznej

nie dotyczy

- e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami technicznymi, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową, lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru.

Parametry nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

Rodzaj rur	DN 125 PEDH RC
Długość sieci [m]	4,00m
Suma:	4,00m

- f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

W ramach zamierzenia budowlanego nie planuje się zmiany ukształtowania terenu ani zmian w dotychczasowym układzie zieleni.

4. Informacje i dane:

- a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Brak ograniczeń lub zakazów w zakresie infrastruktury technicznej.

- b) Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

- c) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren objęty niniejszym opracowaniem nie znajduje się w obrębie obszaru górniczego w związku z powyższym nie zachodzi wpływ eksploatacji górniczej na projektowaną inwestycję. Zgodnie z Ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017r., poz. 2126 t.j. z późn. zm.).

- d) O charakterze i cechach istniejących przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

- przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości, nie narażając na niebezpieczeństwo istniejących w sąsiedztwie innych obiektów i infrastruktury technicznej;

- przewidziano wykonanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej na infiltrację i eksfiltrację po ich wybudowaniu w celu niedopuszczenia do niekontrolowanego przedostawania się ścieków do gruntu. Wykonanie szczelnej sieci kanalizacji sanitarnej zabezpiecza przed ww. wpływem na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;

- zapewniono odpowiedni dostęp do obiektów zlokalizowanych na sieci, potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci;
- rozwiązania chroniące środowisko: całość robót ziemnych wykonywana będzie sposobem ręcznym i mechanicznym w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarów wykopów;
- teren po wykopach będzie przywrócony do stanu pierwotnego;
- rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: w trakcie prowadzenia robót używany będzie sprzęt mechaniczny, który emitować będzie hałas oraz wystąpią spaliny z silników spalinowych. Będzie to emisja krótkotrwała, która wystąpi tylko w czasie wykonywania robót budowlanych. Po zakończeniu robót nie wystąpi żadne negatywne oddziaływanie spowodowane budową sieci wodociągowej;
- projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie zmieni zatem ukształtowania terenu i zieleni.

e) Urządzenia melioracyjne

Na terenie inwestycji nie są zlokalizowane urządzenia melioracyjne.

5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi:

Nie dotyczy.

6. Informację o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko naturalne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839) - par. 3 ust. 1 pkt. 81 Sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bez wykopów. Nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ sieć kanalizacji sanitarnej wynosi mniej niż 1km.

Zatem nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie żadnej z form ochrony.

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie budowy, należy budowane obiekty liniowe i punktowe (rurociągi kanalizacji sanitarnej) wykonać całkowicie szczelnie. Roboty należy prowadzić odcinkami. Należy zapewnić organizację pracy pozwalającą na zminimalizowanie robót odwodnieniowych, montażowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. Odwodnienie wykopów nie wpłynie negatywnie na

środowisko. Spowoduje okresowe nieznaczne obniżenie poziomu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej sieci wodociągowej, na czas trwania robót. W trakcie eksploatacji projektowana sieć nie będzie powodować ujemnego wpływu na środowisko. Projektowana inwestycja spowoduje uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze podlegającym opracowaniu.

7. Obszar oddziaływania obiektu:

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie:

- Art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami)
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54.)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) zasięg obszaru oddziaływania obiektu ogranicza się do działek inwestycyjnych na których są zlokalizowane projektowane elementy zagospodarowania terenu i nie będzie wpływał niekorzystnie na tereny sąsiadujące.


Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany dz. nr 61.

Opracował:

mgr inż. Robert Wizner
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. instal. w zakresie sieć. instalacji i urządzeń
ciepłotek. wentylacyjnych, gaz., wod. i kan.
nr ewid: WK P/32/POOS/19
nr wpisu do CROPUS: 1834/20/U/C

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:50

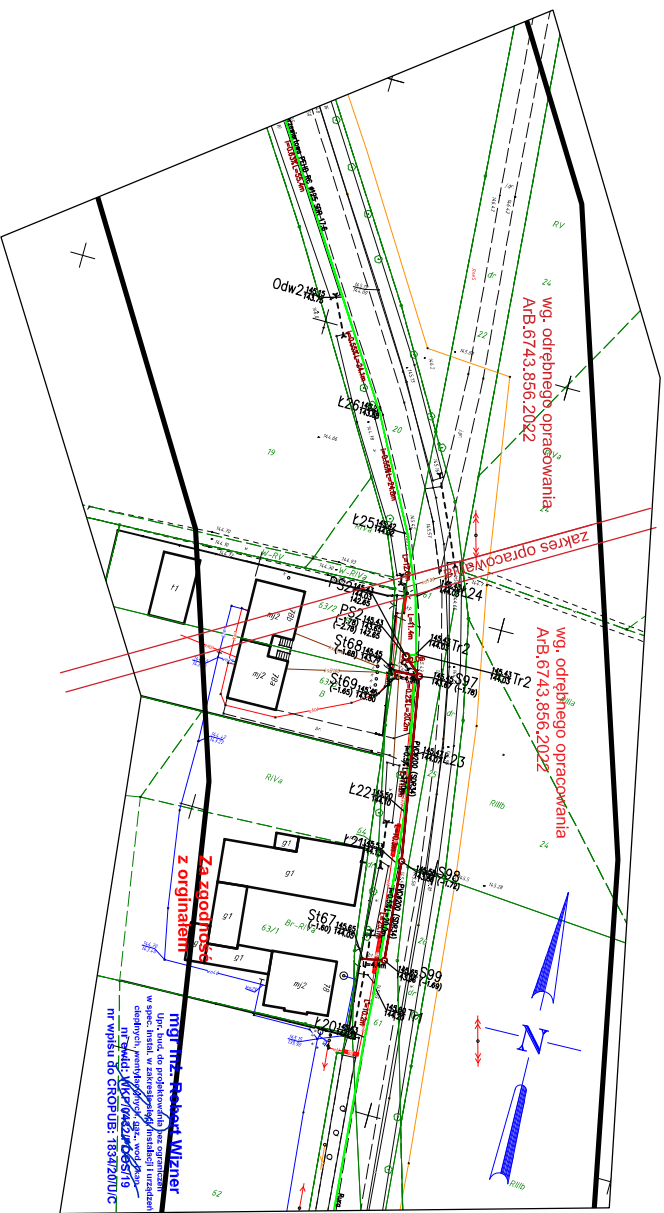

UMAGA: W ZAKRESIE WSTĘPUJĄ GEODEZYJNE PUNKTY OSNOVY GEODEZYJNE, KTÓRE ZODPOWIEJAJĄ "PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE" PODŁAGAJĄ OCHRONIE. OROBOWIZM INWESTORA JEST ZABEZPIECZENIE PUNKTÓW OSNOVY PRZED ZNISZCZENIEM. SPOSOB ZABEZPIECZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ UPRAWNIENEMU GEODEZYJNEMU WYKŁADZĄ SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NIJIEJSZEJ MAPIE NIE ZŁOŻENIA PODZEMNEGO, NIE ZŁOŻONYCH DO INWENTARYZACJI

tab o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

[illegible][illegible]

GEODEZJA „WIS” S.c.
 Paweł Górecki
 Sławomir Piotrowski, Zdzisław Zawodny
 63-700 Koźmin, ul. Kościelna 11/5
 tel. 66-725-43-50
 NIP: 621-000-33-15, REGON 250098836
 e-mail: geodezja@wiskozmin.pl



LEGENDA	
ZAKRES, GRANICZĄCE ISTNIE, ELEMENTY USTALYUWANIU TERENU	
Znaczenie	Nazwa elementu
	Zakres definiujący mapę do celów projektowych
	Granice cieków
97	Numery działek
	Drewno liściaste
ELEMENTY ISTNIĄCEGO UZIEKOWANIA TERENU	
wód 100	Ściec wodociągowa
K500	Ściec kanalizacyjny
elNA-4:600	Ściec elektroenergetyczny
↑	Ściec telekomunikacyjny
gN40-(4-80)	Ściec gazowy
PROJEKTOWANE UZIEKOWANIE TERENU	
	Projektowana kanalizacja sanitarna
	Projektowana kanalizacja łoczna
K1	Projektowana Komora rozdzielająca - odpowietrznica
12	Projektowany luk
P37-1000	Projektowana przepompownia ścieków
SL46	Projektowana studzenna Q315
• 1000 S22 (1000 S22)	Projektowana studnia D 1000

- Uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędnę należy sprawdzić na budowie , a w przypadku występującego różnic projektowanego układu należy dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w projekcie;

Firma:	EASYSKOP						Pracownik:
Siedziba: ul. Starokosielna 12, 63-750 Sulmierzyce, tel 604 997 159 NIP: 621-160-25-49; REGON: 302213765							
projekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. DĄBROWA DZ.: 3/2, 18, 20, 27, 39/2, 42, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 132, 170/2, 202/1, 202/2, 211, 273/1, 273/3, 273/4 362/1, 362/2, 394/2, 20						
Inwestor:	Gmina Rozdrażew ul. Rynek 3, 63 - 708 Rozdrażew						
Położenie i rodzaje robót:	mgr inż. Robert Włznier WK/P.0432/POOS/19						
położenie i rodzaje robót:	Andrzej Cichonadzki upr. nr 137/75/Pw BN-10.9/17/81						
Instalacje sanitarne:	projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej						
Instal. sanitarne	data:	wykonanie	PB	słuki:	pr.rys.	1:500	tytuł:
	styczeń 2022						Gmina Rozdrażew

EASYKOP Robert Wizner

Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce
Tel. 604 097 159, NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

STRONA TYTUŁOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa		
INWESTOR:	Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew		
BRANŻA:	Instalacje sanitarne	Adres: Dąbrowa Kategoria obiektu budowlanego: XXVI Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301205_2 ROZDRAŻEW Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 Dąbrowa Numery działek ewidencyjnych: 61	
STADIUM:	Projekt budowlany	DATA OPRACOWANIA:	czerwiec 2022

Projektant	mgr inż. Robert Wizner Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan. nr ewid: WKP/0432/POOS/19 nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C	podpis: mgr inż. Robert Wizner Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan. nr ewid: WKP/0432/POOS/19 nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C
Asystent projektanta	Marta Dolatkowska	podpis: mgr inż. Marta Dolatkowska


Spis treści projektu architektoniczno-budowlany

Dokumenty dołączone do projektu	2
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta.....	2
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego	4
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	5
CZĘŚĆ OPISOWA	6
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:.....	6
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:.....	6
3. Formę architektoniczną obiektu budowlanego, wygląd zewnętrzny:	6
4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:	6
a) Sieć kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem	6
• Kanały	6
• Układanie rur	6
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:.....	7
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące	8
7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	8
8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	8
CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	9
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej	9

Oświadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn.4.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24)

Dokumenty dołączone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIB-OKK-SP-0054-377/2019

Poznań, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Robert Wizner

magister inżynier
kierunek: Inżynieria Środowiska
urodzony dnia 20 maja 1980 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0432/POOS/19

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zwanej dalej „K.p.a” odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
[Signature]
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Wizner jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności upoważniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:..... 

Członek Komisji – dr hab. inż. Andrzej Barczyński:..... 


Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:..... 

Otrzymują:

1. Pan Robert Wizner
63-750 Sulmierzyce, ul. Nowa 5
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a


**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego

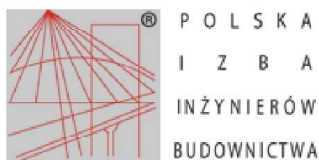

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED9-DCK-LLM *

Pan Robert Wizner o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0332/11
adres zamieszkania ul. Nowa 5, 63-750 Sulmierzyce
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sulmierzyce, 20.06.2023 r.

OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, oświadczam,

że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa

Adres: Dąbrowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301205_2 ROZDRAŻEW

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 Dąbrowa

Numery działek ewidencyjnych: 61

Inwestor:

Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz spełnia wymogi art. 5 ust. Prawo budowlane.

Projektant:

Mgr inż. Robert Wizner, uprawnienia WKP/0432/POOS/19

.....
(Podpis)

CZEŚĆ OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Sieć kanalizacji sanitarnej

KATEGORIA XXVI – sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, **kanalizacyjne** oraz rurociągi przesyłowe.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:

- odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych

3. Formę architektoniczną obiektu budowlanego, wygląd zewnętrzny:

Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

a) Sieć kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem

Projektuje się budowę sieci polegającą na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa.

Trasę kanalizacji zaprojektowano w oparciu o analizę warunków sytuacyjno-wysokościowych terenu z uwzględnieniem istniejących obiektów. Ścieki będą odprowadzane ciśnieniowo przy ustalaniu spadków kierowano się zasadą otrzymywania prawidłowego zagłębienia.

• Kanały

Projektuje się zastosowanie rur PE HD 100, zgodnie z normą, aprobatą techniczną: PN-EN 12201-2, IBDiM AT/2009-03-2465/2

Rurociągi tłoczne projektuje się z rur PE-HD Ø 125 mm klasy 100 PN10. Rury i kształtki należy łączyć metoda zgrzewania elektrooporowego. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm o osypce piaskowej o grubości 10 cm ponad górną krawędź rury. Głębokość ułożenia 1,2 – 1,6 m p.p.t. Szczegółowy przebieg trasy kanałów sanitarnych tłocznych przedstawia plan sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500. Precyzyjne wyznaczenie kanałów, studni umożliwiające podane współrzędne studni i węzłów. Kanały sanitarne zlokalizowane są w drogach. Spadki kanalizacji zostały pokazane na przekrojach podłużnych. Zagłębienie kanałów zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza przed obciążeniem dynamicznym.


• Układanie rur

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne rura wymaga podbicia na całej długości. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości nie dostawania się

piasku do wnętrza. Koniec układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim deklek (korkiem). Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm).

Oznaczenia:

- 1 – Podsypka
- 2 – Obsypka zasadnicza
- 3 – Obsypka górna
- 4 – Zasyпка
- 5 – Grunt rodzimy

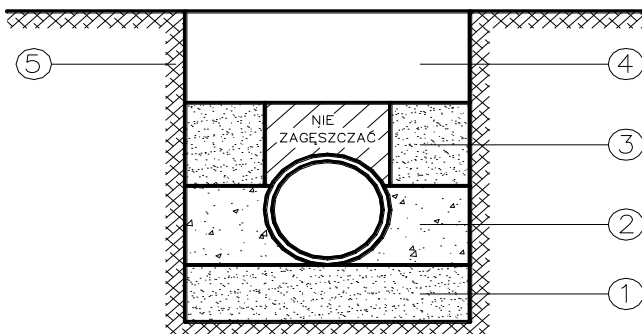

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (DZ.U. 2012r., poz. 463 z późn. zm.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych §4 ust. 2 i 3 oraz §6 ustalono, że projektowane obiekty pod względem stopnia złożoności budowy geologicznej podłoża zalicza się do **I-szej kategorii geotechnicznej**, a warunki gruntowe do warunków prostych.

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na odwodnionym i o wyprofilowanym podłożu. Przewody układają na zagęszczonej 15cm podsypce piaskowej. W przypadku stwierdzenia gruntów o słabej nośności należy rozważyć wymianę gruntu na grunt o uziarnieniu do 20mm i zagęścić go do wskaźnika min. 0,95 wg Proctora. Obsypkę do 30cm ponad wierzch przewodu (po zagęszczeniu) należy wykonać ręcznie przy pomocy suchego piasku, pozbawionego kamieni, z jednoczesnym zagęszczaniem w celu dokładnego wypełnienia szczelin wokół przewodu. Obsypkę zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających do wysokości zagęszczenia wg wskaźnika min. 0,95 Proctora po obu stronach przewodu, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury - używanie wibratora bezpośrednio nad rurociągiem jest niedopuszczalne. Dalszą zasyplikę wykonać 20cm-40cm warstwami. Wibrator można używać, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o wysokości, co najmniej 30cm.

Na całym odcinku projektowanej w wykopie otwartym sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać 100% wymiany gruntu.

Dopuszcza się użycia gruntu rodzimego, pod warunkiem, że jest grunt kategorii G1 o właściwej wilgotności. Stopień zagęszczenia zasyпки w obszarze pasów drogowych wynosi min. 0,99 Proctora. Zasyпка powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien być wyciągany równocześnie z zasypliką.

Projektowane rurociągi realizowane będą w wykopach o ściankach pionowych (wykopy wąsko przestrzenne), szalowane poziomo zakładanymi wypraskami. Należy zwrócić szczególną uwagę na umocnienie pionowych ścian wykopów oraz w przypadku przewiertu – komór roboczych. Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Rury należy układać w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy jednoczesnym starannym zabezpieczeniu istniejących sieci.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące

Przewody zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości, nie narażając na niebezpieczeństwo istniejących w sąsiedztwie innych obiektów i infrastruktury technicznej

Budowana sieci nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan-brak wycinki drzew i krzewów oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Całość robót ziemnych wykonywana będzie sposobem ręcznym i mechanicznym w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarów wykopów;

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie zmieni zatem ukształtowania terenu i zieleni.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

Opracował:

mgr inż. Robert Wizner
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gaz. i ciepł. i kan.,
nr ewid. WKP P/03/2/POOS/19
nr wpisu do CROPUS: 1834/20/UJC

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- | | |
|--|--|
| wg. odrębnego opracowania
ArB.6743.856.2022 | wg. odrębnego opracowania
ArB.6743.856.2022 |
|--|--|



- wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- EASYPKOP**
Investor: **Gmina Rozdrażew**
Siedziba: ul. Starościana 12, 63-760 Sulmierzowice, tel 604 097 159
NIP: 621-160-25-49 REGON: 302213765

projekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. DĄBROWA				
inwestor:	Gmina Rozdrażew ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew				
projektant: Instal. sanitarna	Andrzej Cichoradzki upr. nr 137/75/Pw-BN-10.9/17/61				
opracowanie: Instal. sanitarna	mgr inż. Robert Włzner WKP/0145/OWOS/11				
branża / dyscyplina:	profil kanalizacji sanitarnej tłocznej				
tytuł:	data:	stadium:	PB	skala:	tr. gty:
Instal. sanitarna	styczeń 2022				S - 10

Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce
Tel. 604 097 159, NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa		
INWESTOR:	Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew		
BRANŻA:	Instalacje sanitarne	Adres: Dąbrowa Kategoria obiektu budowlanego: XXVI Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301205_2 ROZDRAŻEW Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 Dąbrowa Numery działek ewidencyjnych: 61	
STADIUM:	Projekt budowlany	DATA OPRACOWANIA:	Czerwiec 2023

Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gaz., wod i kan.
nr ewid.: W/19/12/1005/19
nr wpisu do GROPUB: 1834/20/U/C

1

Spis treści załączników

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	4-7
2. Warunki techniczne	8
3. Odpis z protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej	9-12
4. Decyzja o usytuowanie sieci w pasie drogowym	13-15
5. Decyzja lokalizacji celu publicznego	16-33
6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	34-36
7. Postanowienie- Wody Polskie	37-38
8. Opinia Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie	39-42
9. Opinia sanitarna	43-46

Sulmierzyce, czerwiec 2023r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa		
INWESTOR:	Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew		
BRANŻA:	Instalacje sanitarne	Adres: Dąbrowa Kategoria obiektu budowlanego: XXVI Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301205_2 ROZDRAŻEW Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 Dąbrowa Numery działek ewidencyjnych: 61	
STADIUM:	Projekt budowlany	DATA OPRACOWANIA:	czerwiec 2022

Autor opracowania: mgr inż. Robert Wizner

1. Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym

1. Inwestycja dotyczy nw. robót:

- Kanalizacja sanitarna polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym,
- ziemnych: polegających na wykonaniu wykopu, podłoża piaskowego pod rurociągi, obsypki piaskowej rurociągów oraz zasypania wykopu,

2. Kolejność realizacji robót:

kanalizacji sanitarnej:

- wykopy pod rurociągi,
- szalowanie wykopów,
- roboty związane z odwodnieniem gruntu,
- wykonanie podłoży piaskowych,
- montaż sieci kanalizacji sanitarnej,
- spawanie rurociągów,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie obsypki piaskowej rurociągów,
- zasypanie wykopów i studzienek,
- badanie zagęszczeń gruntu,
- odtworzenie nawierzchni drogowych.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane zlokalizowane na terenie objętym zakresem robót to:

- drogi z nawierzchnią gruntową ze zlokalizowaną w pasie drogowym i wzdłuż pasa drogowego infrastrukturą techniczną tj:
 - przewodami linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej
 - istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
 - obiekty zabudowy jednorodzinnej

4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- drogi wzdłuż, których zlokalizowano zaprojektowano sieci wodociagową,
- linie eNN podziemne o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV,
- linie nadziemne eNN

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą spowodować:

- wykonywanie wykopów
- roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV i do 15KV,

- roboty w strefie gazociągu wysokiego ciśnienia,
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii komunikacyjnych –drogi wewnętrzne
- drogowe roboty odtworzeniowe prowadzone pod ruchem,
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich prefabrykatów,
- rozładunek ciężkich materiałów.

Nie wystąpią roboty z użyciem materiałów wybuchowych.

Roboty nie mogą być prowadzone w temperaturach ujemnych (ze względu na technologię robót montażowych i drogowych).

Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas przedmiotowych robót budowlanych to:

- upadki osób z wysokości,
- upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości),
- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów

(skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),

- środki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejeżdżające samochody),
- porażenia prądem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodów),
- oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitumicznych),
- nadmierny hałas (przy zagęszczaniu mas ziemnych itp.),
- drgania i wibracje (przy obsłudze młotów udarowych, wiertarek, zagęszczarek i wibratorów itp.),
- prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowlano-montażowych),
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,
- pożar, wybuch (powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych).

6. Sposób instruktażu pracowników

- przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku szkoleń,
- prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót i jego dokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń,
- stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby posiadającej stosowne uprawnienia,
- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy, kierownik robót,
- wykonywanie robót przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotowych robót i tym samym dysponującą pracownikami o stosownych wszelkich uprawnieniach, doświadczeniu i przeszkoleniu.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi wpływającymi na poprawę stanu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót budowlanych będą:

- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia,
- zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- przeszkolenia pracowników w zakresie p.poż. i bhp.

W skład zaplecza budowy wchodzić będą:

- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
- barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką i odpowiednio oznakowany.

Ochrona placu budowy w tym szczególnie przed wstępem dzieci na teren budowy - realizowana będzie w trakcie i po godzinach pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,
- zostanie wprowadzony rejestr wywozów.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczna i sprawna komunikacja w obrębie budowy jak i na drogach znajdujących się w sąsiedztwie robót,
- zapewnienie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy zapobiegających przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,
- możliwie szybka ewakuacja w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

8. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentów dotyczących eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna jw.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,
- dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
- dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,
- protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie - w biurze kierownika budowy,

Szczegółowy instruktaż BHP w okresie prowadzenia robót, jak również stosowne - okresowe szkolenia pracowników w zakresie obowiązków i zagrożeń mogących wystąpić na budowie, przeprowadzi Kierownik robót i wpisze do Dziennika szkoleń.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Opracował:

mgr inż. Robert Wizner
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan.
nr ewid.: W/P/34/32/PODS/19
nr wpisu do G. G. D. C. 1834/20/U/C

GMINA ROZDRAŻEW
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania projektu budowlanego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa dz. nr 13/2, 18, 20, 27, 39/2, 42, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 132, 202/1, 202/2, 211, 273/1, 273/3, 273/4, 362/1, 362/2, 394/2, 20”

1. Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8/lita o średnicy Ø 200.
2. Należy zaprojektować:
 - studzienki przełazowe betonowe o średnicy Ø 1000
 - studzienki inspekcyjne typ PE – Ø315
3. Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej winno nastąpić do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Rozdrażew przez istniejącą studnię.
4. Włączenie każdej podłączanej nieruchomości winno mieć miejsce przez studzienkę przyłączeniową wykonaną z materiału PE o średnicy Ø 315
5. Studzienki przyłączeniowe o których mowa w pkt.4 należy zaprojektować przy granicy działki, po stronie działki drogowej.
6. Przyłącza należy zaprojektować z materiałów PCV SN 8/lita o średnicy Ø 160.
7. Należy sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicem polowym przyłącza i sieci.

Rozdrażew, dnia 17.03.2022 r.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

podpis:

GG.6630.51.2022

ODPIS PROTOKOŁU

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.), w dniu 2022-03-22 zakończono naradę koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 przeprowadzonej za pomocą aplikacji internetowej i.Narady.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Dariusz Kłakulak

(Imię i nazwisko)

Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

(Stanowisko służbowe)

działający¹ z upoważnienia Nr

OR.077.23.2014

wydanego przez

Starostę Krotoszyńskiego

(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GG.6630.51.2022
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Projekt sieci kanalizacyjnej; przesyłowa.
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	JE: Rozdrażew, Obr.: 0003, Dz.: 13/2, 18, 20, 27, 39/2, 42, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 132, 170/2, 202/1, 202/2, 211, 273/1, 273/3, 273/4 JE: Rozdrażew, Obr.: 0009, Dz.: 362/1, 362/2, 394/2
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	EASYKOP Robert Wizner 63-750 SULMIERZYCE, ul. Starokościelna 12, Polska

¹ Niepotrzebne skreślić

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji Jarocin	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.
2.	NETIA S.A. Jerzy Urbański	pozytywne bez uwag Brak uwag.
3.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu Artur Jagiełło	nie dotyczy Nie dotyczy.
4.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Partyk Kopczyński	pozytywne bez uwag Brak uwag.
5.	PHU JARANET Jarosław Wszół	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.
6.	PKP TELKOL Sp. z o.o. Region Zachodni w Poznaniu Tomasz Grupa	nie dotyczy Nie dotyczy.
7.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.- Gazownia w Krotoszynie Marcin Smoliński	nie dotyczy Nie dotyczy.
8.	Przedsiębiorstwo "PROMAX" Spółka Jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój Łukasz Dembiński	pozytywne z uwagami Uzgadniam pozytywnie z następującymi uwagami: 1.W zakresie planowanej inwestycji występuje infrastruktura teletechniczna firmy PROMAX. 2.Prace w pobliżu infrastruktury teletechnicznej firmy PROMAX wykonywać ręcznie. 3.Minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić mailowo firmę PROMAX (lukasz.dembinski@promaxnet.pl) (Łukasz Dembiński - 609 514 747) 4.Wszelkie koszty związane z uszkodzeniem infrastruktury teletechnicznej firmy PROMAX, ponosi inwestor lub wykonawca.
9.	ZAPNET Karol Zapart Sp. j. Michał Kubiak	nie dotyczy Nie dotyczy.
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby	Stanowisko/treść uwagi

	upoważnionej przez organ:	
1.	Gmina Rozdrażew Aleksandra Siwek	pozytywne z uwagami Należy zachować bezpieczne odległości od sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga własna przewodniczącego:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Przewodniczący Rady Koordynacyjnej w Krośszynie Dariusz Kłakulak	pozytywne bez uwag Brak uwag.

z up. Starosty
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
mgr inż. Dariusz Kłakulak
/odpis protokołu podpisano cyfrowo/



Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz Kłakulak
Date / Data:
2022-03-22
12:31