


WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. M2
CZĘŚĆ WSPÓLNA		
1.01	Wiatrołap	12.32
1.02A	Korytarz	52.82
1.02B	Korytarz	45.08
1.03	Wiatrołap	12.32
1.04	Pom. techniczne	10.77
1.05	Wc NPS	5.74
1.12	Pom. porządkowe	4.59
1.13	Magazyn	7.69
1.14	Wc	3.47
1.15	Sekretariat	10.87
1.16	Pokój dyrektora	19.05
1.17	Pokój personelu	28.07
1.18	Szafnia personelu	8.37
1.19	Szafnia personelu kuchni	7.11
1.20	Wc personelu kuchni	3.44
1.21A	Magazyn produktów suchych	4.19
1.21B	Magazyn	7.37
1.22	Korytarz	15.22
1.23	Pom. socjalne kuchni	6.51
1.24	Magazyn warzyw	4.12
1.25	Oberalnia warzyw okopowych z wybijalnią jaj	5.25
1.26	Zmywalnia	6.86
1.27	Kuchnia	24.14
1.45	Wiatrołap	11.14
1.46	Wiatrołap	12.81
1.50	Magazyn poj. brudnych	4.60
1.51	Pom. do mycia pojemników	3.63
1.52	Magazyn poj. czystych	3.57
Suma		341.12
PRZEDSZKOLE		
1.28	Szafnia	12.87
1.29	Szafnia	12.87
1.30	Sala	67.94
1.31	Magazyn	6.37
1.32	Wc	18.08
1.33	Sala	67.94
1.34	Magazyn	6.37
1.35	Wc	18.08
1.36	Gabinet logopedyczny	18.27
1.37	Szafnia	12.87
1.38	Szafnia	12.87
1.39	Sala	67.94
1.40	Magazyn	6.37
1.41	Wc	18.08
1.42	Sala	67.94
1.43	Magazyn	6.37
1.44	Wc	18.08
1.47	Pom. na wózki	4.87
Suma		444.18
ŻŁOBEK		
1.06	Szafnia	10.71
1.07	Sala	53.84
1.08	Wc	11.66
1.09	Kuchnia	5.37
1.10	Magazyn pościeli brudnej	4.68
1.11	Pomieszczenie do dezynfekcji nocników	4.68
1.48	Pom. na wózki	3.66
1.49	Magazyn	4.32
Suma		98.92
Suma - przedszkole + żłobek		884.22

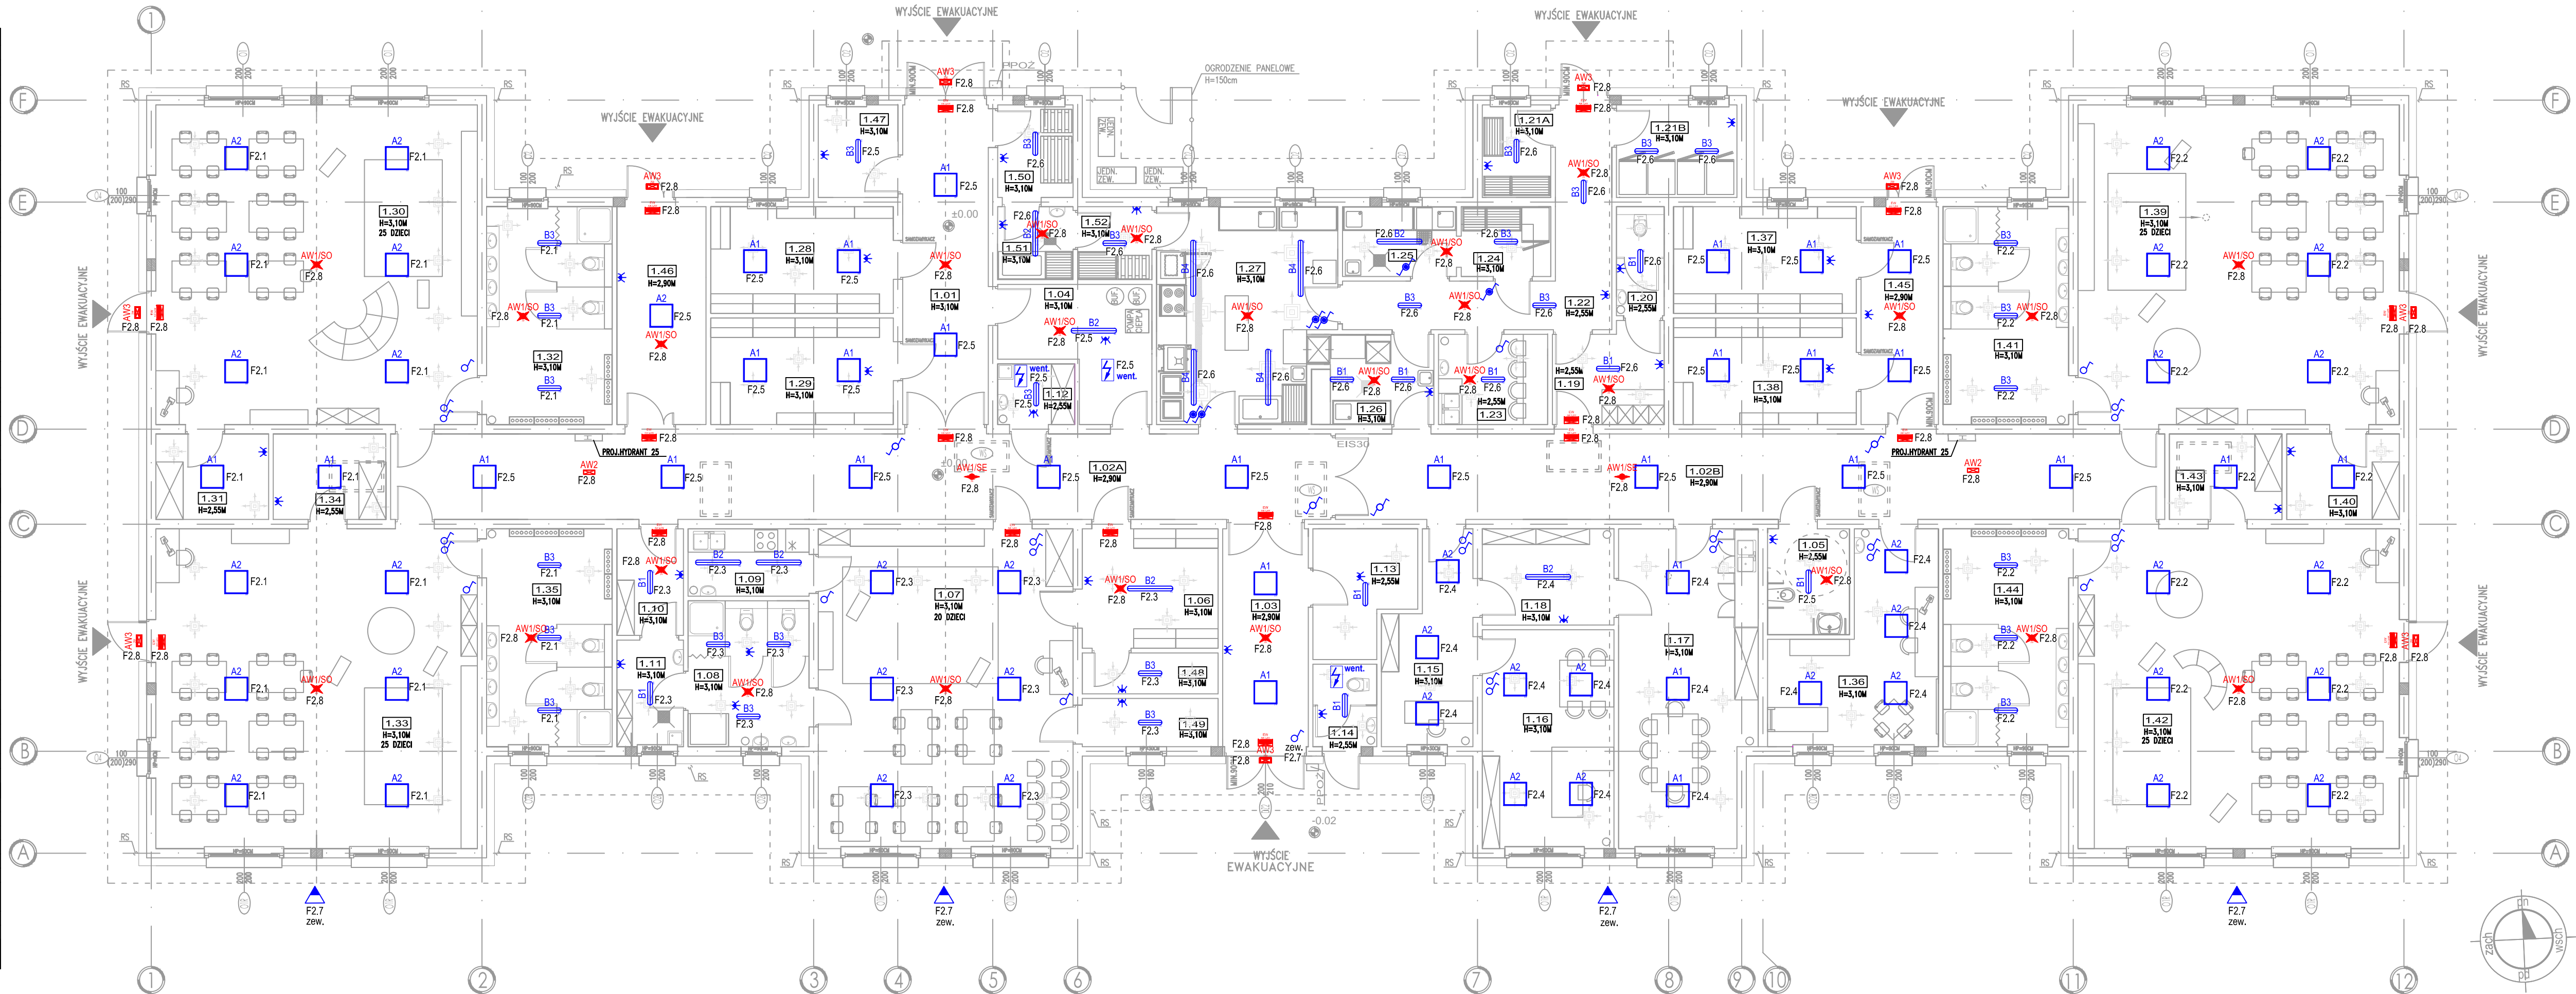

LEGENDA

- A1 Oprawa biurowa 3200lm, 24W, 134lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm, ramka natynkowa
- A2 Oprawa biurowa 5000lm, 36W, 139lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm, ramka natynkowa
- B1 Oprawa nastopowa 601mm 3900lm PRM IP44 840 (28W)
- B2 Oprawa nastopowa 1161mm 5150lm PRM IP44 840 (34W)
- B3 Oprawa nastopowa. 601mm 2600lm PRM IP44 840 (17W)
- B4 Oprawa nastopowa 1441mm 6024lm PRM IP44 840 (48W)
- AW1/ISO Oprawa oświetlenia awaryjnego, IP44, 200lm czas pracy modułu awaryjnego 1h, rozsył open space, autotest
- AW1/SE Oprawa oświetlenia awaryjnego, IP44, 200lm czas pracy modułu awaryjnego 1h, rozsył korytarzowy, autotest
- AW2 Oprawa oświetlenia awaryjnego, 400lm, IP65, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Autotest
- AW3 Oprawa ewakuacyjna z kłosem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest, z grzałką do montażu na zewnątrz
- Oprawa ewakuacyjna z kłosem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest
- Oprawa typu naświetlacz, 23W, 4000K, Ra >80, IP66, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, Attest PZH
- Wyłącznik pojedynczy, IP20, 230V, 10A
- Wyłącznik schodowy, IP20, 230V, 10A
- Wyłącznik pojedynczy, IP44, 230V, 10A
- Wyłącznik schodowy, IP44, 230V, 10A
- Czujnik ruchu/obecności, 180°/360°, IP44

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

OBJEKT/TEMAT:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE	NR RYS.	E3
ADRES:	UL. POWSTAŃCÓW WŁPK., 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 143/9	SKALA:	1:100
INWESTOR:	GINIA ROZDRAŻEW	DATA:	25.04.2024
RYSIUNEK:	INSTALACJA OŚWIETLENIA	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN STANIEK	ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY
UPRAWNIENIA:	WKP/0449/PWOE/16		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK		
UPRAWNIENIA:	WKP/0151/PWOE/08		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk 63-700 KROTOSZYŃ, ul. Fabryczna 13/14		
UWAGA:	ZAŚRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZEPYSOWANY, UZUPEŁNIONY LUB OSTATYJNIE KOMUNIKOWANY, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.		
STRONA:	24		